

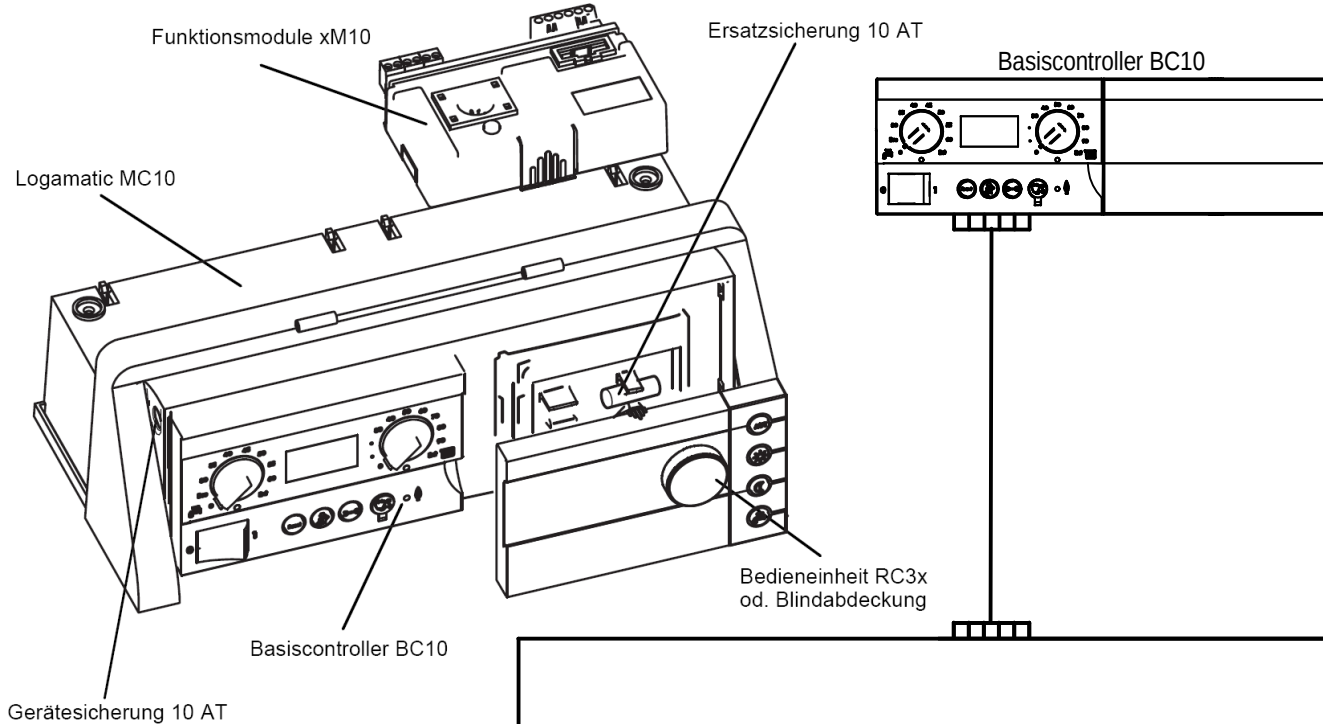


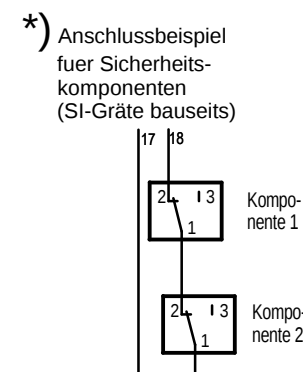

Erläuterung der Kurzbezeichnungen

- SAFe.....BUS-Leitung für Feuerungsautomat SAFe
- EMS.....BUS-Leitung für Funktionsmodule
- RC.....Raumcontroller (z.B. RC30)
- EV.....Externe Verriegelung
- FW.....Warmwasserfühler
- FA.....Aussentemperaturfühler
- WA.....Wärmeanforderung extern
- PZB.....Zubringerpumpe
- PH-HK1.....Heizkreispumpe (Heizkreis 1)
- PZ.....Zirkulationspumpe
- DWVDrei-Wege-Ventil
- PS.....Speicherladepumpe
- Netz FM.....Netzanschluß für Funktionsmodule
- Netz.....Netzanschluss für Regelgerät Logamatic MC10
- SI-Geräte.....Sicherheitsschleife zum Anschluss externer Geräte, z.B. Gasdruckwächter. Mit der Auslösung wird der Feuerungsautomat deaktiviert.
- Netz SAFe.....Netzanschluss für Feuerungsautomat SAFe

Steuerspannung 230V~
 Kleinspannung

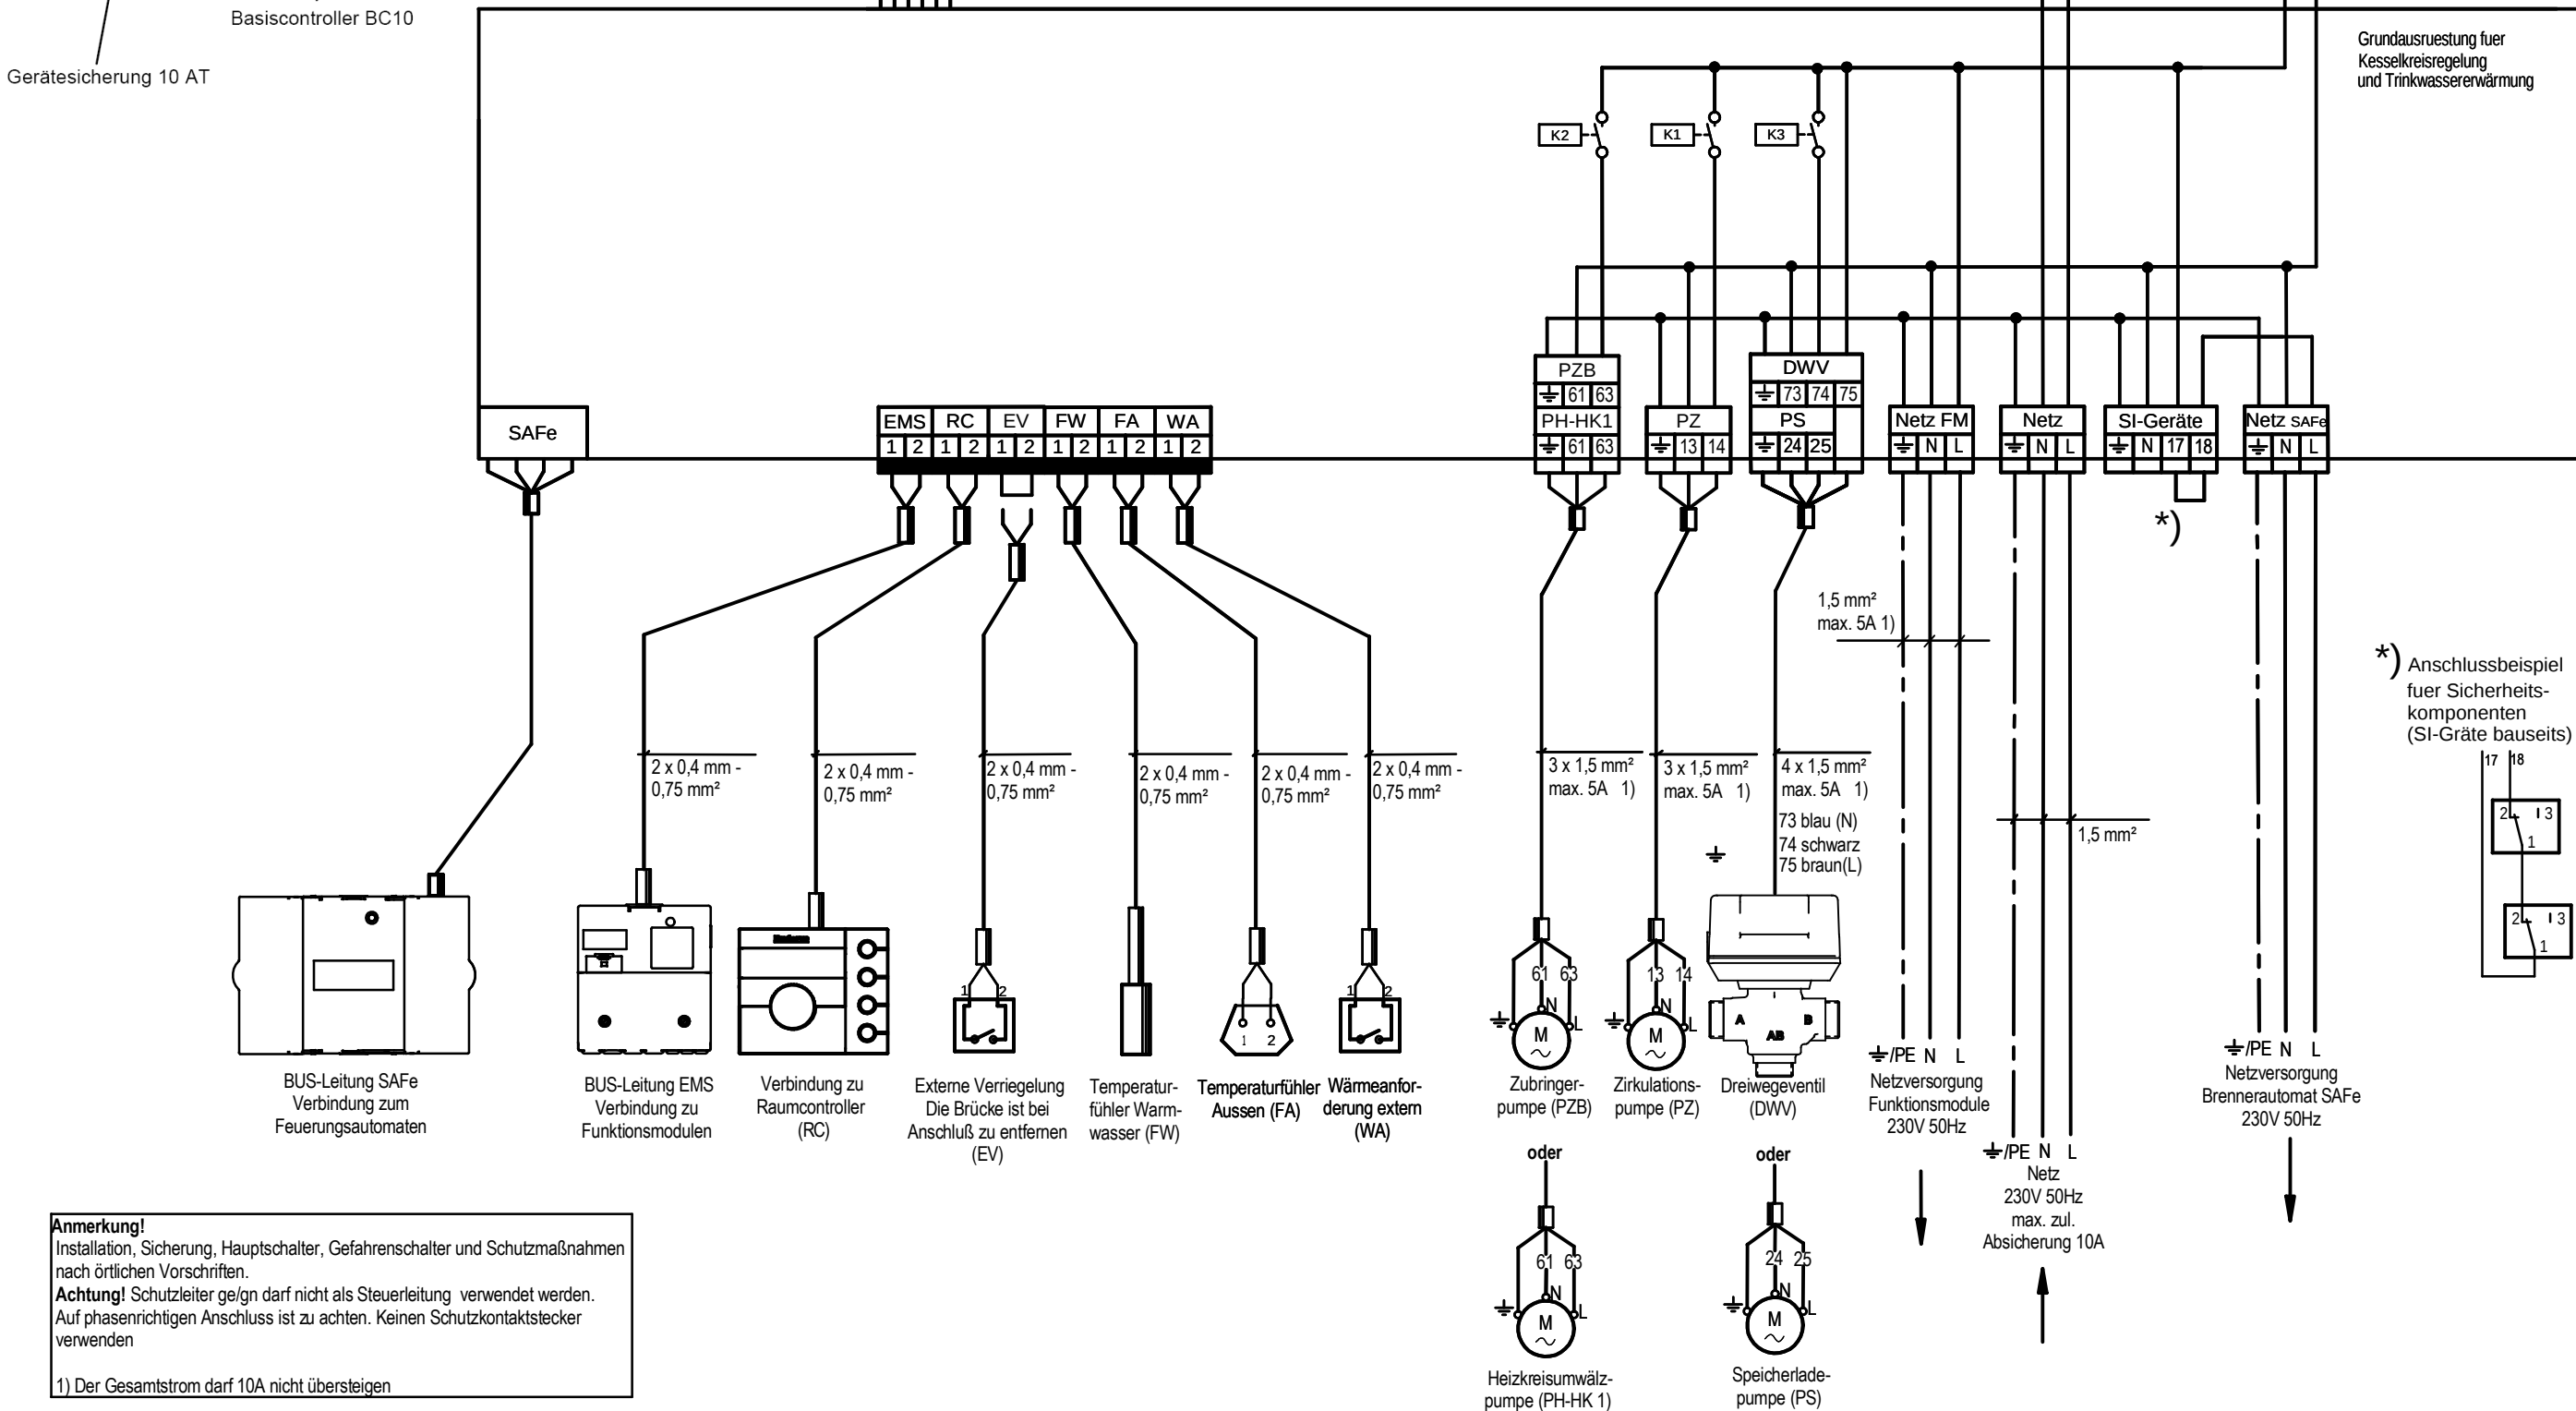

Anmerkung!
 Installation, Sicherung, Hauptschalter, Gefahrenschalter und Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften.
Achtung! Schutzleiter ge/gn darf nicht als Steuerleitung verwendet werden. Auf phasenrichtigen Anschluss ist zu achten. Keinen Schutzkontaktstecker verwenden.
 1) Der Gesamtstrom darf 10A nicht übersteigen

Erläuterung der Kurzbezeichnungen:

RC	Bedieneinheit RC30/20
FA	Aussentemperaturfühler
FW	Warmwassertemperaturfühler
PH	Heizkreis-Umwälzpumpe
PS	Speicher-Ladepumpe
PZ	Zirkulationspumpe
STB	Sicherheitstemperaturbegrenzer
SI-Geräte	Sicherheitsgeräete
THV	Thermostatisches Heizkoepventil
HK	Heizkreis
DWV	Dreiwegeventil
	Rueckschlagklappe


Anlagenbeispiele sind als rein schematische
Darstellungen zu betrachten!

Anlagenbeispiel V1

Regelgeraet MC 10

Grundausstattung:
Basis Modul BC 10

- Funktionen:
- o Brenner 1 oder 2 stufig
 - o Heizkreis Umwaelzpumpe
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe

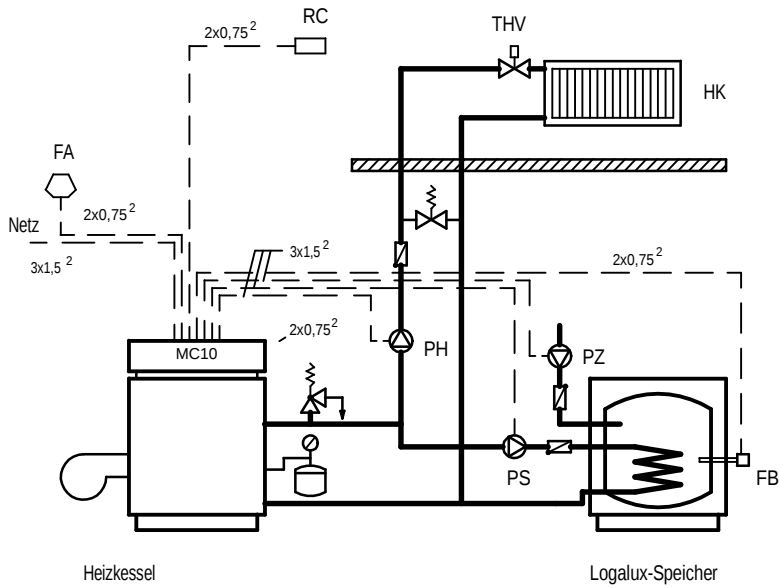

Anlagenbeispiel V2

Regelgeraet MC 10

Grundausstattung:
Basis Modul BC 10

- Funktionen:
- o Brenner 1 oder 2 stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe
 - o 3 Wegeventil
 - o Zirkulationspumpe

