



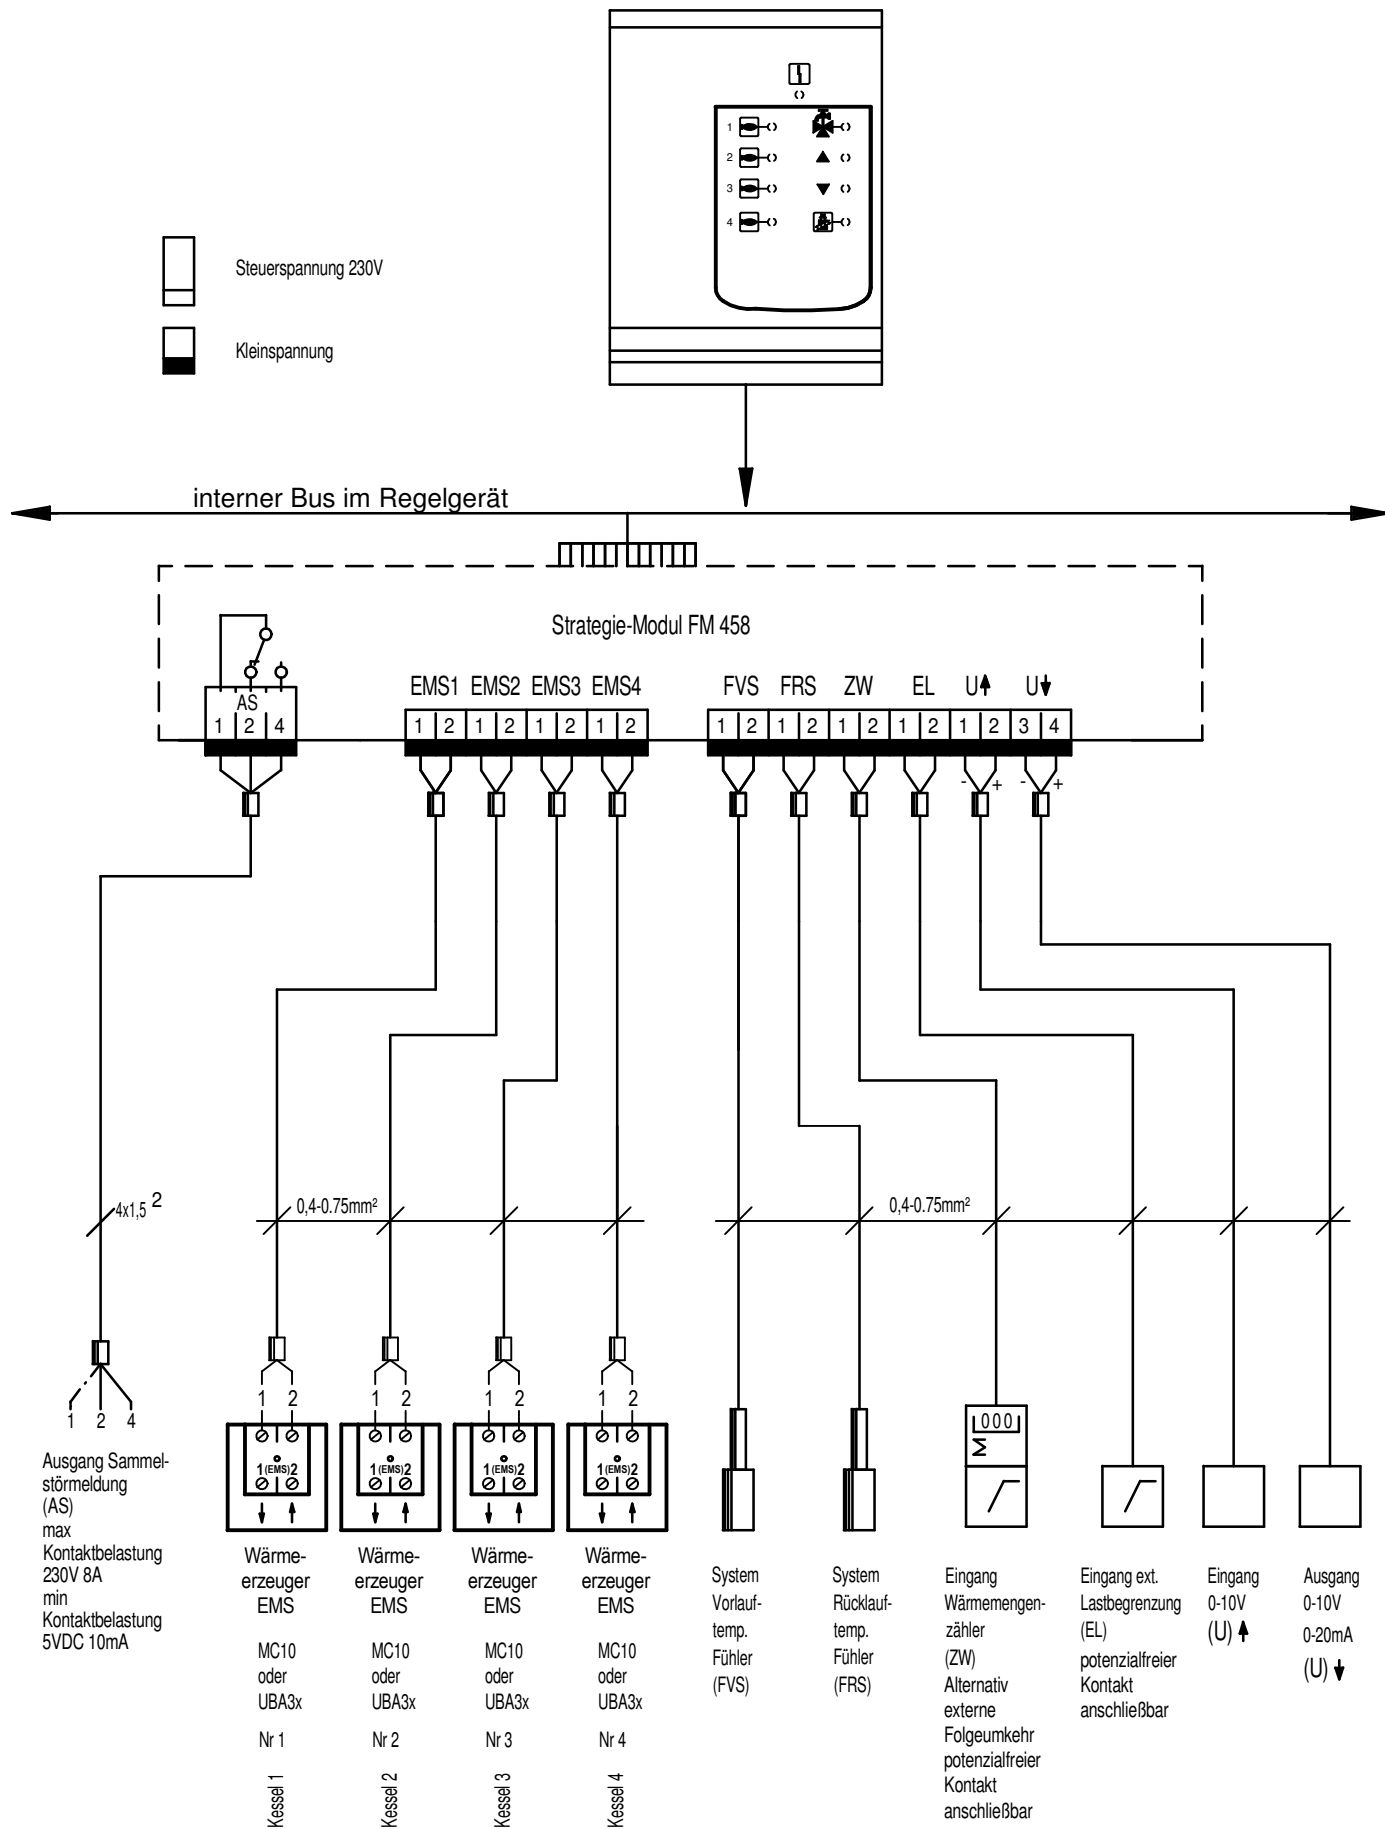


Beispiel 1:  
2-Kesselanlage bodenstehend, 1 x Kessel typ 4000er Kessel, 1 x EMS (GB312)

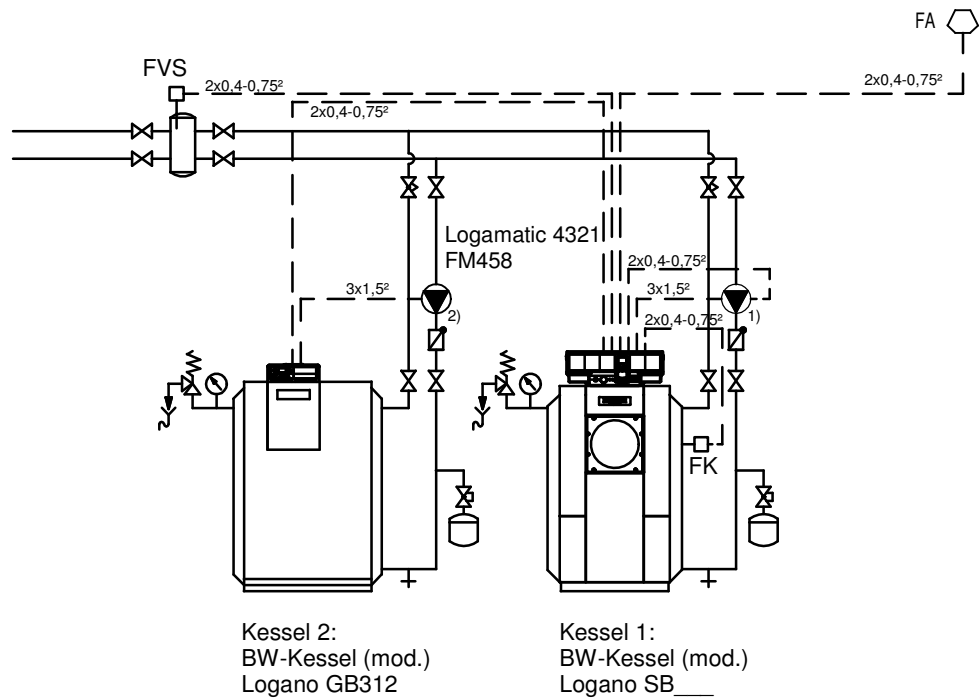


- 1) Ansteuerung Kesselkreispumpe über 230 V (Klemme PK)  
Optional modulierender Betrieb über 0-10 V (Klemme UPU)  
2) Anschluss Kesselkreispumpe GB312 an MC10 (nicht über Logamatic 4321)

Beispiel 2:  
3-Kesselanlage EMS, Kesseltyp: 2 x EMS (GB312), 1 x EMS (GB162)

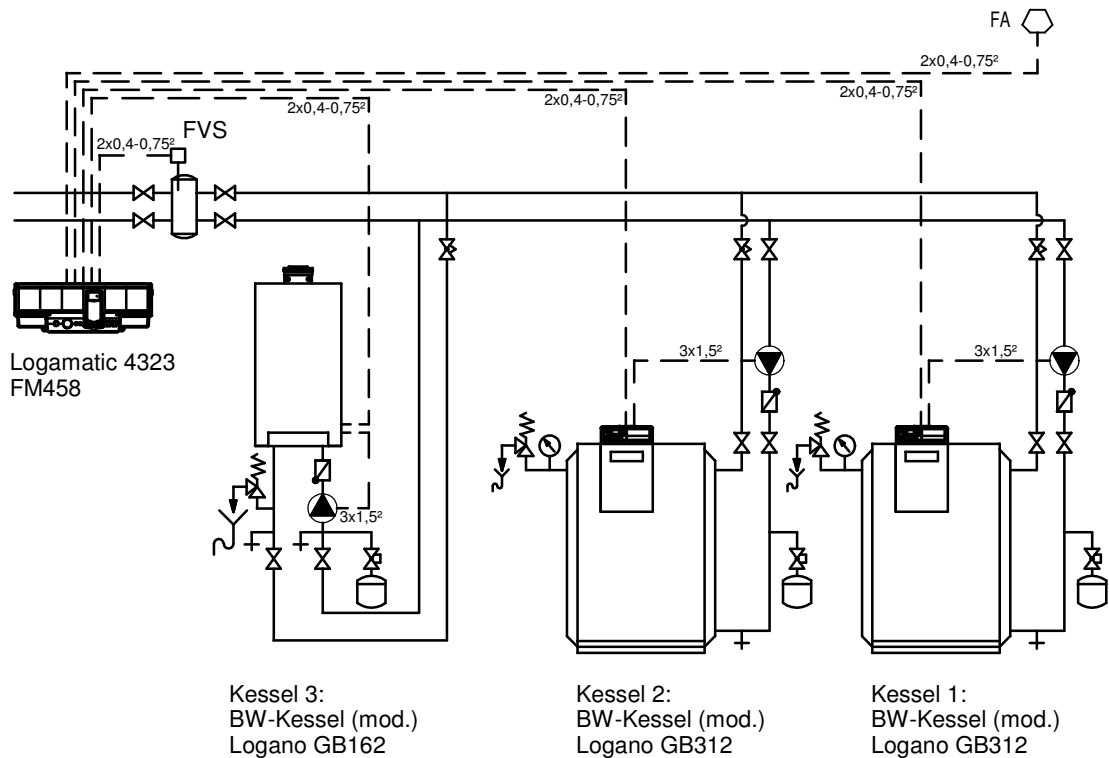


Beispiel 3:  
4-Kesselanlage bodenstehend, Kesseltyp: "4000er Kessel"

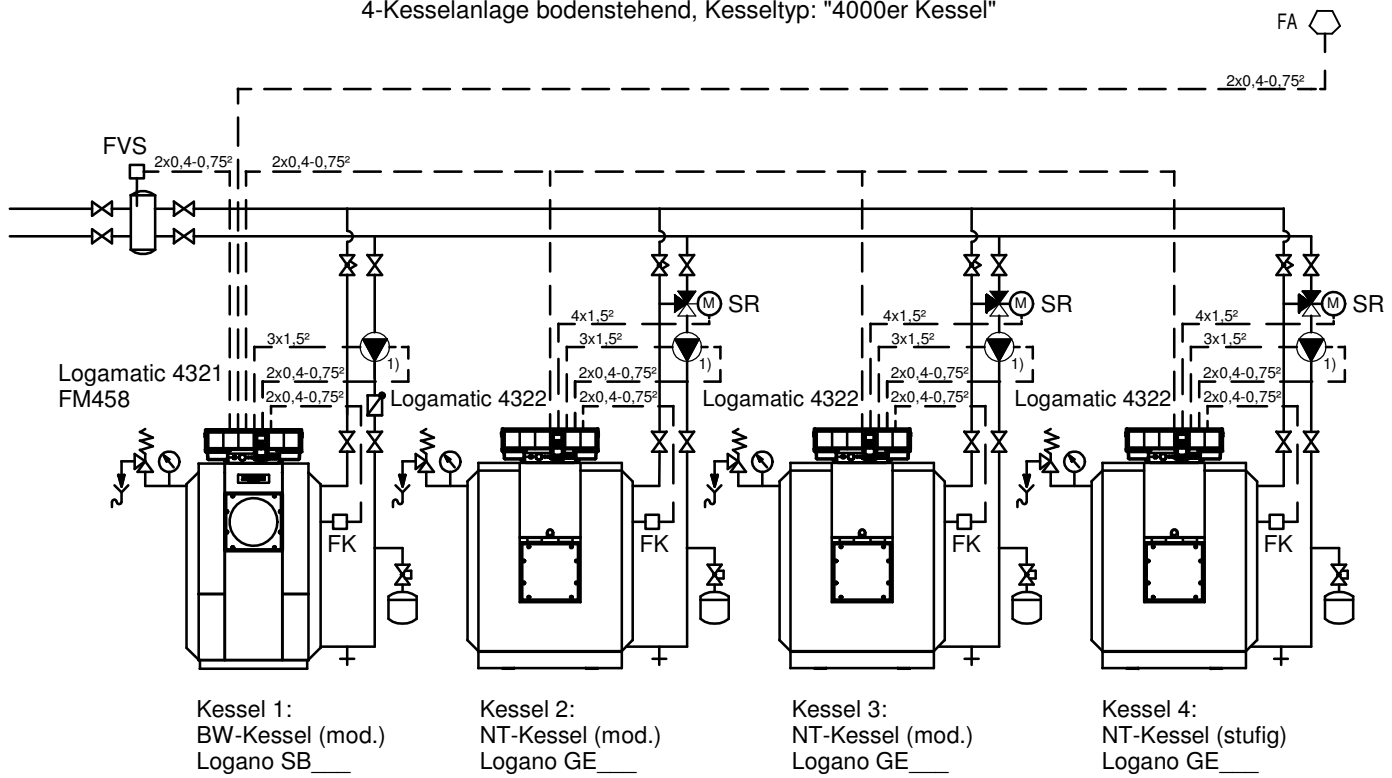

1) Ansteuerung Kesselkreispumpe über 230 V (Klemme PK)  
Optional modulierender Betrieb über 0-10 V (Klemme U<sub>PU</sub>)

Beispiel 4:  
2-Kesselanlage, 1 bodenstehender Kessel ("4000er Kessel"), 1 Wandheizkessel (EMS)

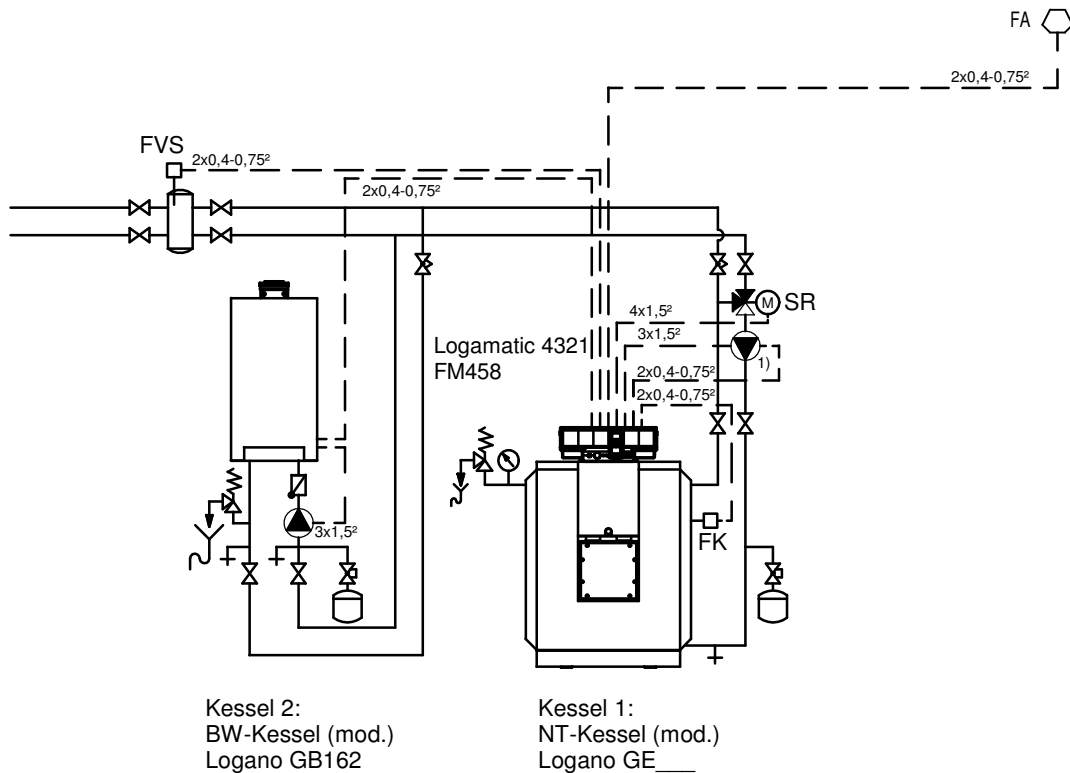

1) Ansteuerung Kesselkreispumpe über 230 V (Klemme PK)  
Optional modulierender Betrieb über 0-10 V (Klemme U<sub>PU</sub>)