


GB172-24K G25 (7716010612) Baugruppe Wärmeübertrager

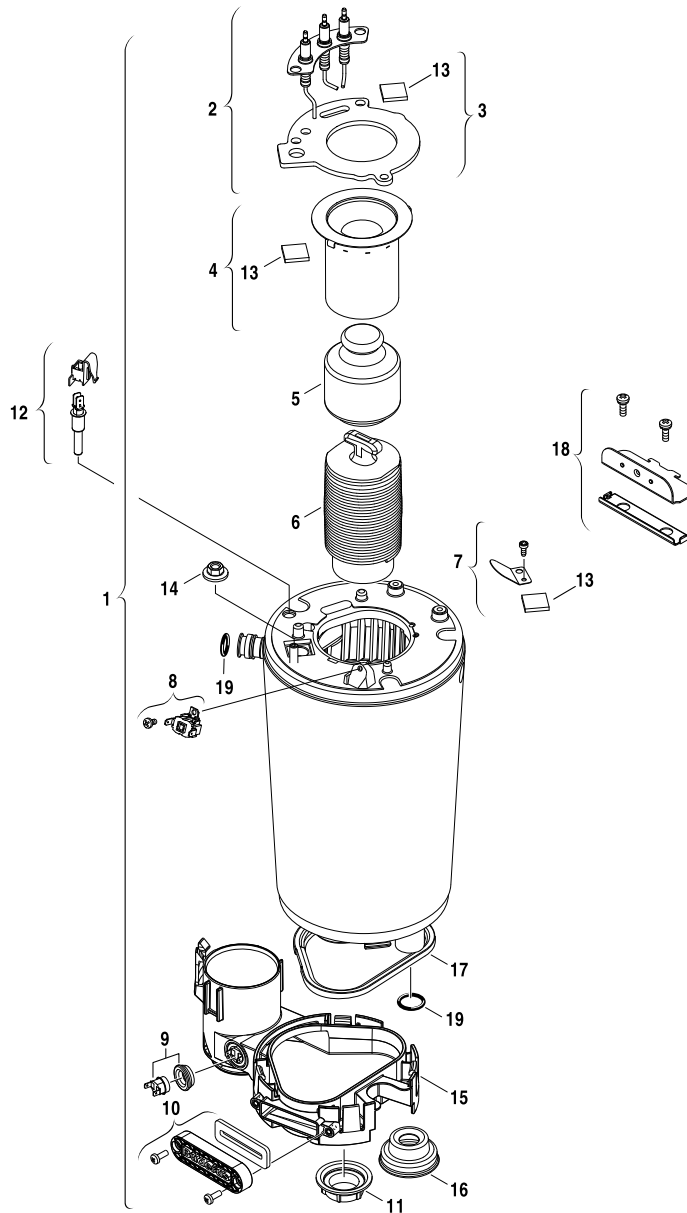

6720906675.ad.G

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Wärmeblock	87376010900
1	Wärmeblock	87160138600
2	Elektrodensatz	87181070870
2	Elektrodensatz	8737602770
3	Dichtung	87110043250
4	Brenner	87181206090
5	Verdrängungskörper	87154051960
6	Körper unten	87154052050
7	Spiegelsatz	87156000240
8	Temperaturbegrenzer	87072061960
9	Temperaturbegrenzer	87105062670
10	Verschluss Kondensatsammler Buderus WB6	87186426810
11	Mutter	87133011960
12	Temperaturfühler NTC	87145000870
13	Schauglas	87156000180
14	Mutter M8	87133011800
15	Kondensatsammler	87182205970

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
15	Kondensatsammler WB6	87377014750
16	Dichtgummi	87161068400
17	Dichtgummi	87110043240
18	Halter	87113048590
19	O-Ring 17x4 (10x)	87167711540
99	Service Kit WB6	8737712516